
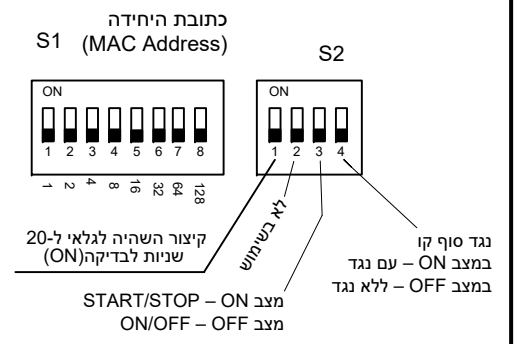


**שים לב!**  
נתק מתח הזנה  
לבקר לפני ביצוע  
שינוי כל שהוא  
במפסקים הזעירים  
(S2, S1)  
או בזמן חווט היחידה


קופסה פלסטית דגם BA4,  
יצרן K.B. עומד בת"י 145-1

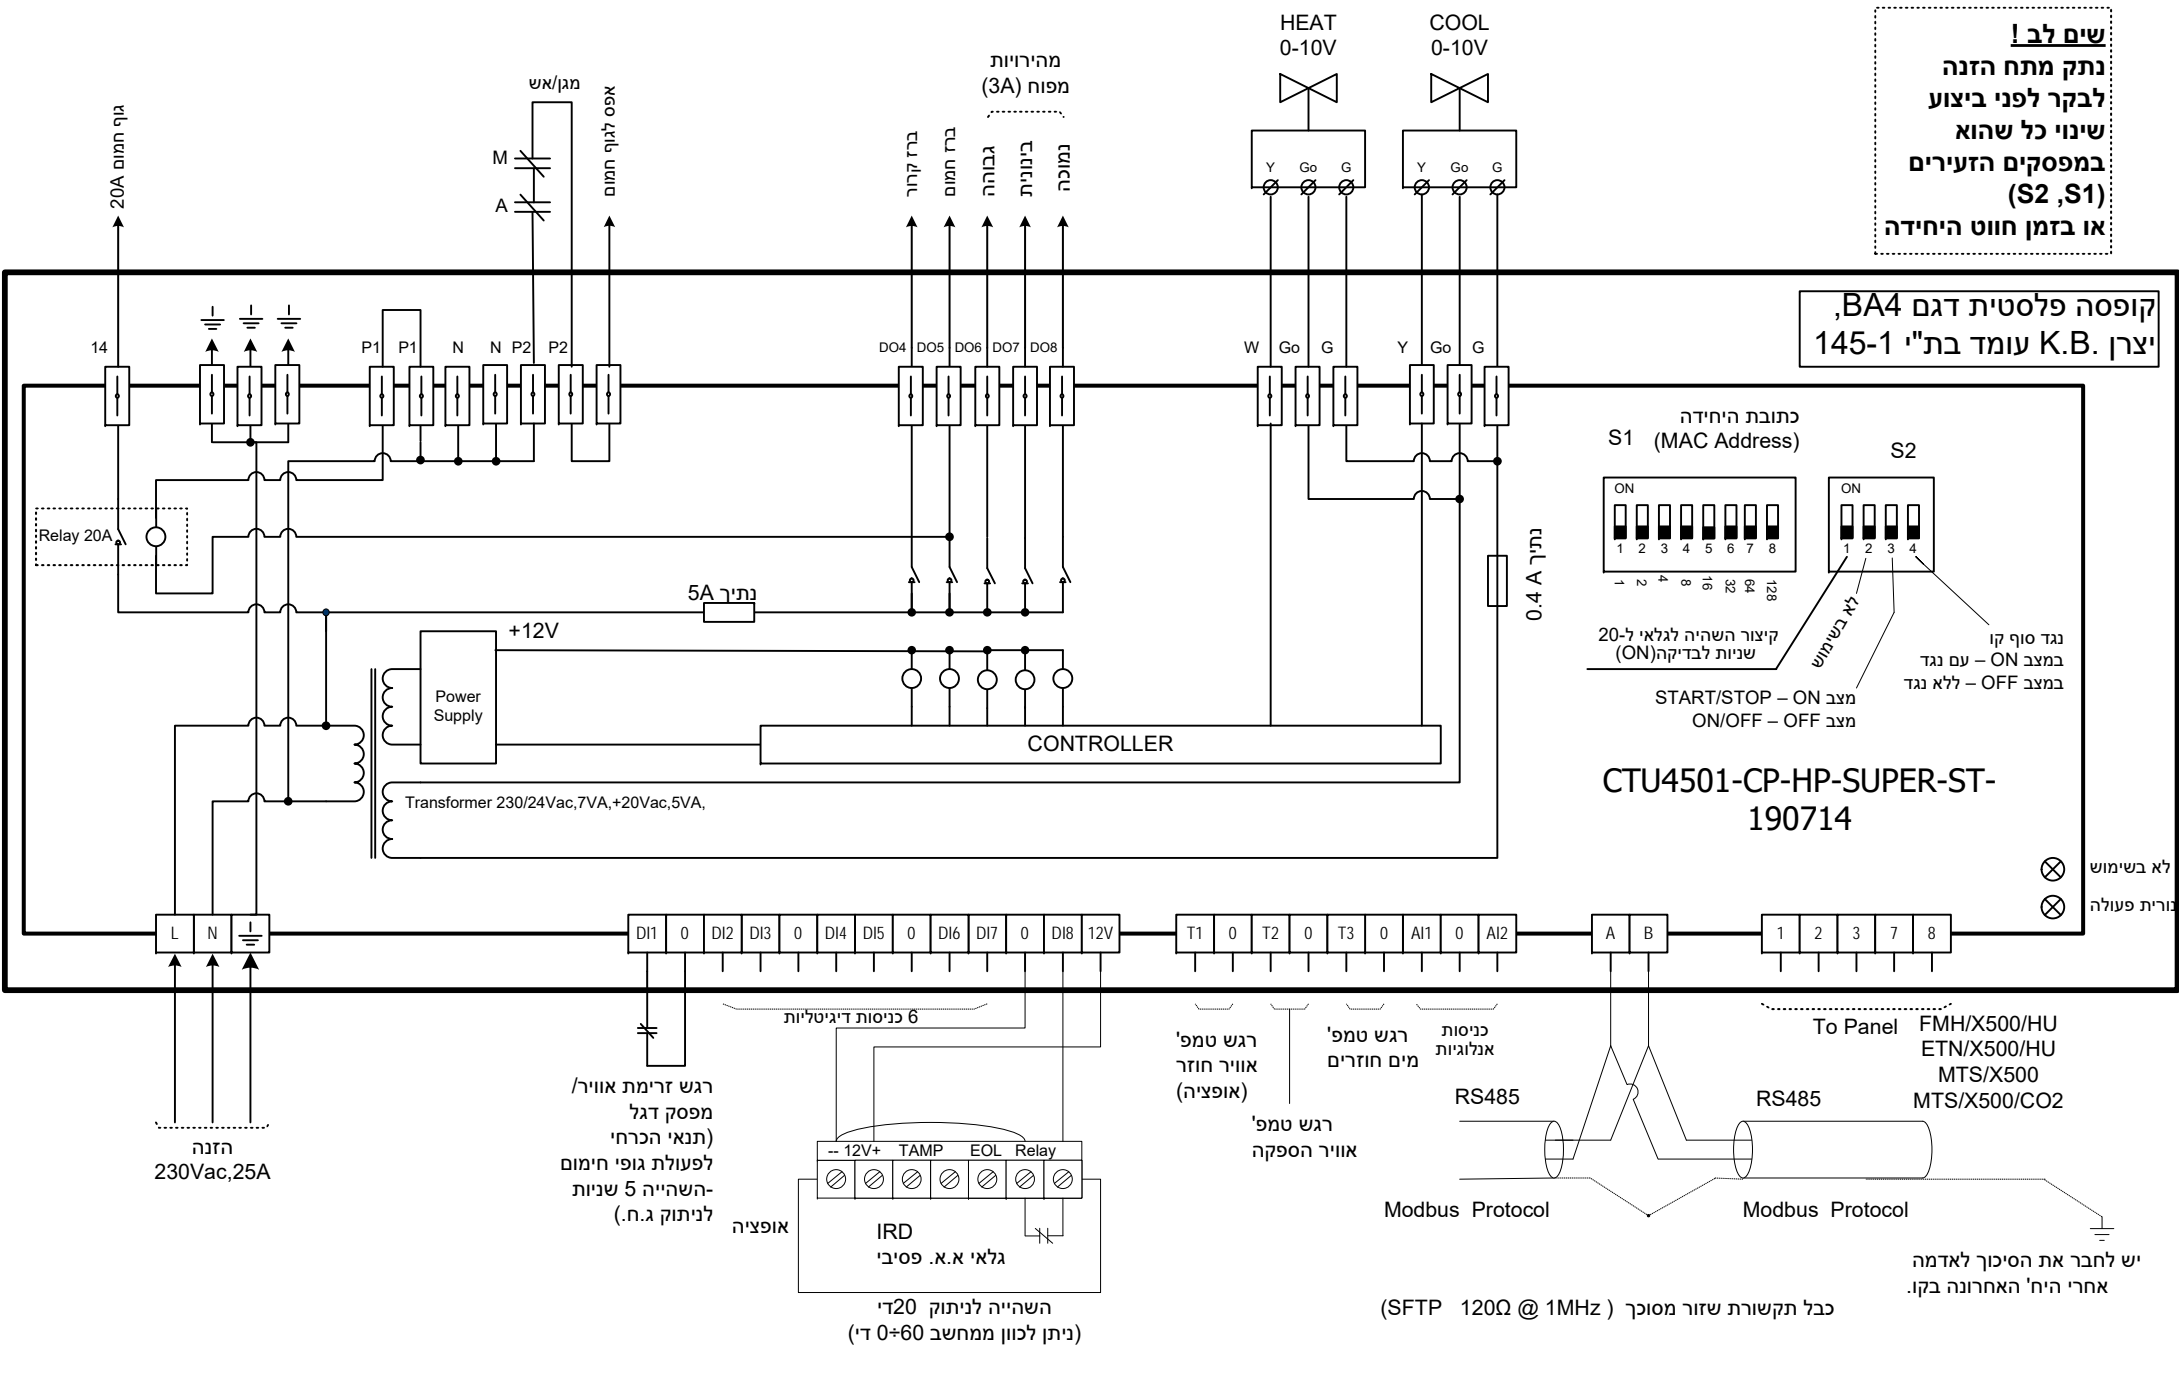

CTU4501-CP-HP-SUPER-ST-190714


לא בשימוש  
נורית פעולה

רגש זרימת אוויר/  
מפסק דגל  
(תנאי הכרחי  
לפעולת גופי חימום  
-השהייה 5 שניות  
לניתוק ג.ח.)

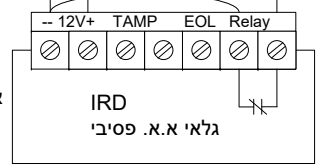

השהייה לניתוק 20ד" (ניתן לכוון ממחשב 0+60ד")

רגש טמפ' אוויר חוזר (אופציה)  
רגש טמפ' מים חוזרים  
רגש טמפ' אוויר הספקה

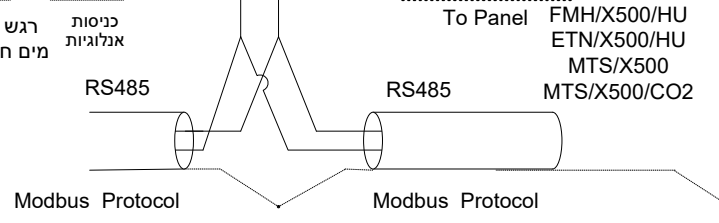

יש לחבר את הסיכור לאדמה אחרי היח' האחרונה בקו.  
כבל תקשורת שזור מסוכן (SFTP 120Ω @ 1MHz)

**meitav-tec**

Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title: **BOX20/2/01**  
(CTU4501-CP-HP-SUPER-ST)

Date: **04.04.22** גרסה **06**

04	New S/W (CO2,HU added)	02.08.21			
03	New S/W (IRP-X500, Maxinet)	05.07.21			
02	New S/W	11.11.20	06	New S/W	04.04.22
01	Original	06.08.19	05	New PIC18F46K22	03.03.22

Print name: PS2601	Drawn: E. Ostrovski
Software name: 19186412	Checked: S.Borskiy
Check sum: E828	Approved: I.Volk
File:BOX20-2-01_Rev.6.pdf	