**שים לב !**
**נתק מתח הזנה לבקר לפני ביצוע שינוי כל שהוא במפסקים הזעירים (S1, S2) או בזמן חווט היחידה**

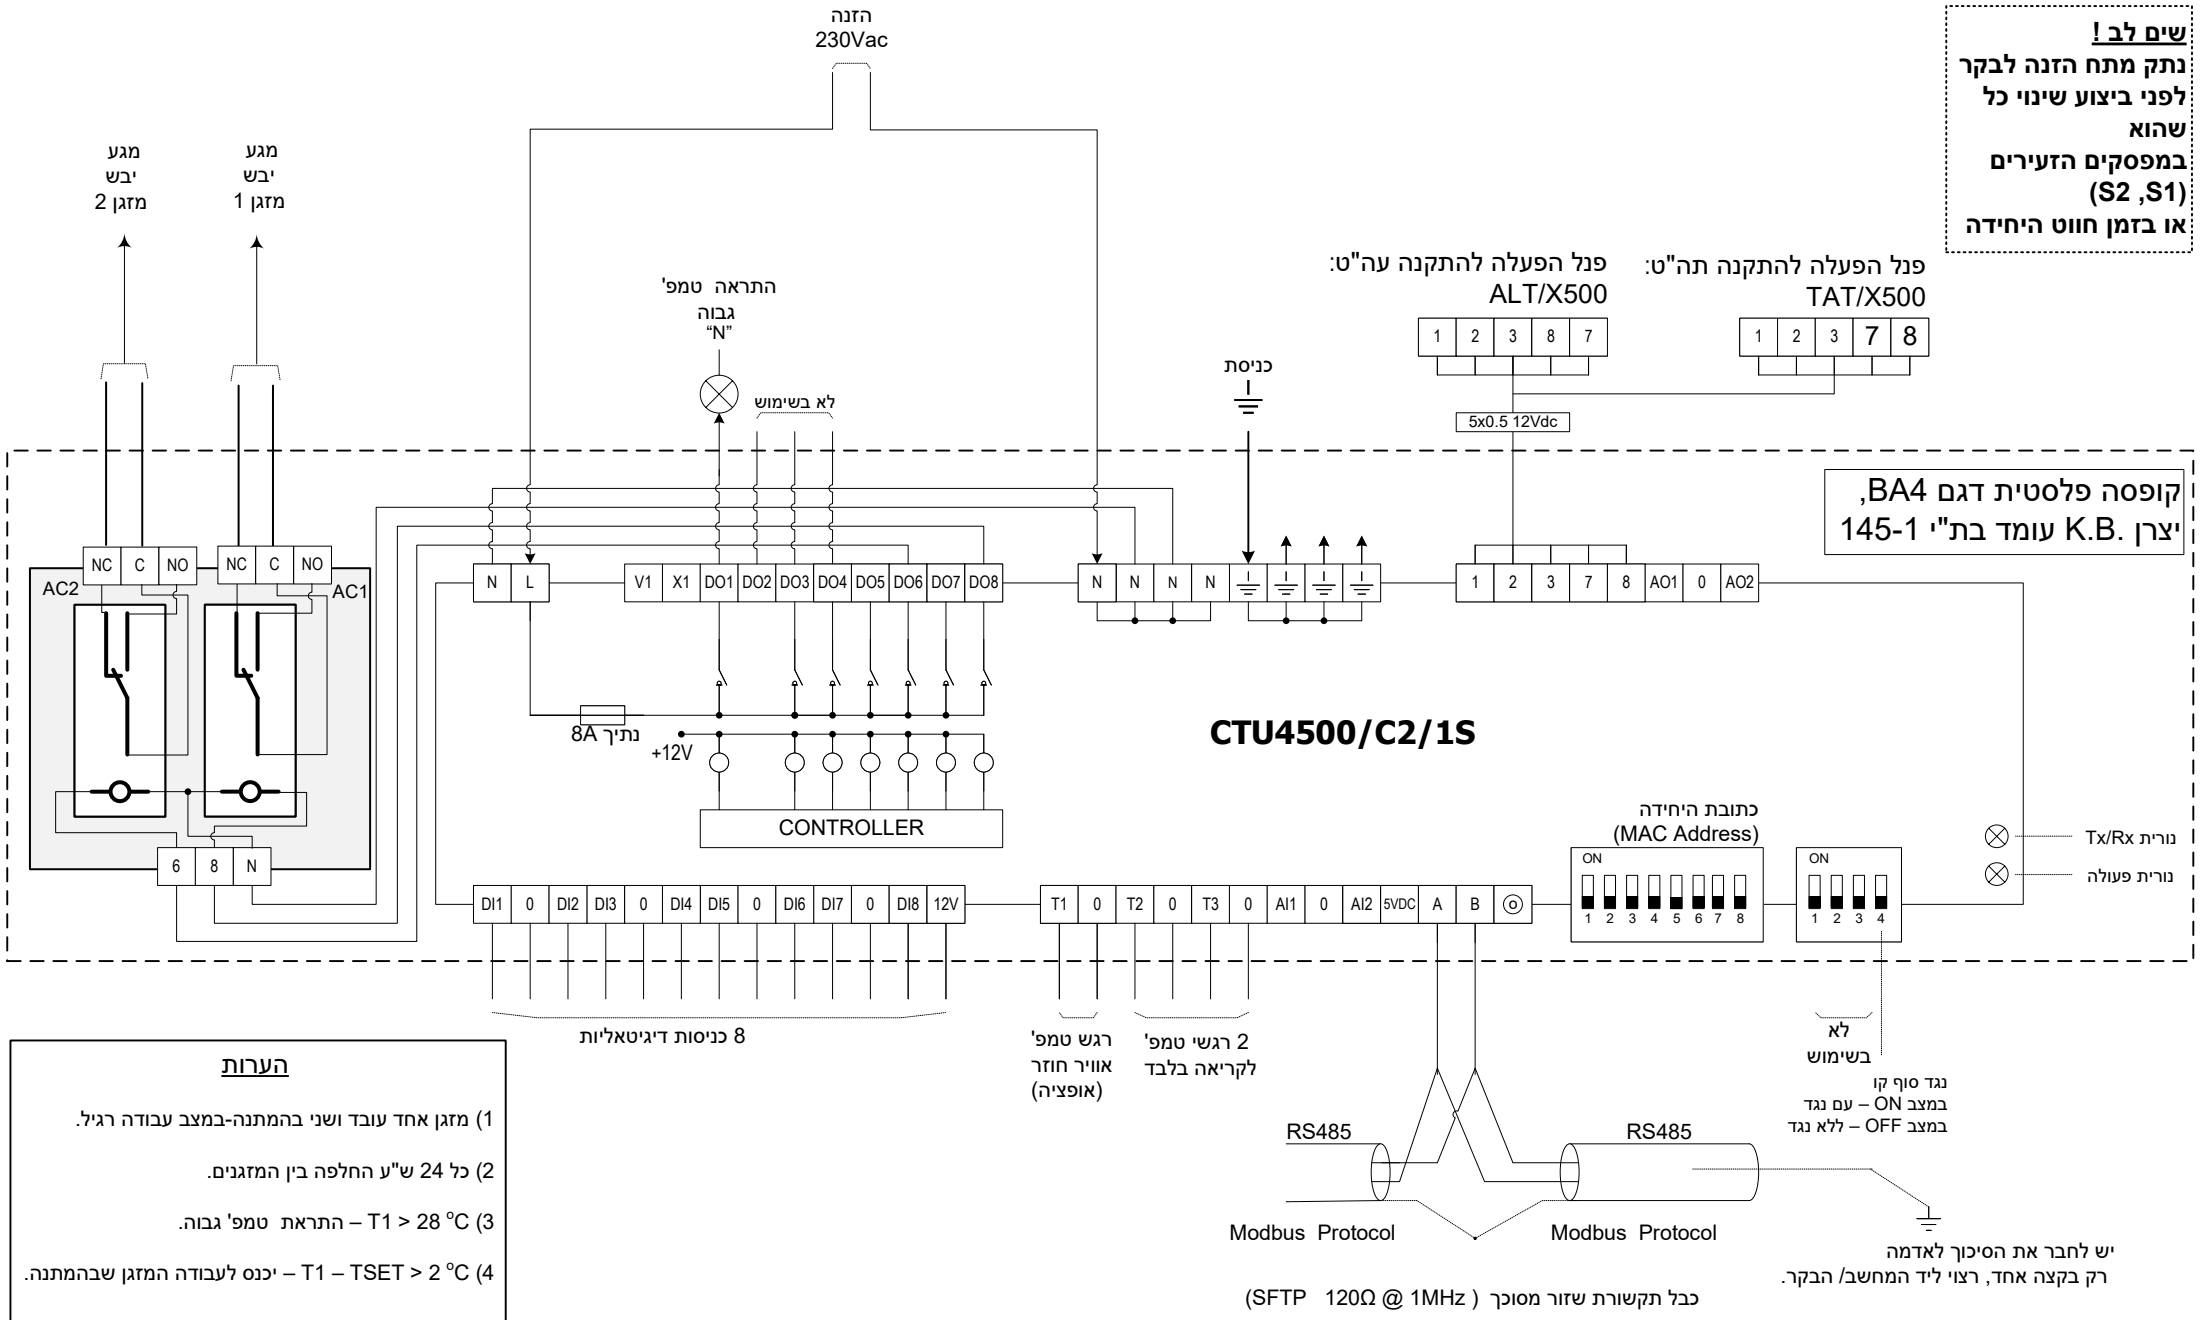


## הערות

1) מזגן אחד עובד ושני בהמתנה-במצב עבודה רגיל.

2) כל 24 ש"ע החלפה בין המזגנים.

3) התראת טמפ' גבוה – $T1 > 28\ ^{o}C$

4) יכנס לעבודה המזגן שבהמתנה – $T1 - TSET > 2\ ^{o}C$

5) כל הפרמטרים הנ"ל ניתנים לשינוי דרך הבקרה.


**meitav-tec**
Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com


Title: **BOX 30/2R (CTU4500/C2/1S)**

Date: **20.07.25** | **גירסה 10**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Terminals PCB added | 20.07.25 | 04 | New PIC K22 | 19.09.21 | Print name: PS-2600-ASU | Drawn: M.Ruchansky |
| 08 | New S/W | 29.07.24 | 03 | New S/W | 19.09.21 | Software name: 24140408 | Checked: S.Borskiy |
| 07 | New S/W | 10.07.24 | 02 | Rly Cont Upd | 03.06.19 | Check sum: 0AE5 | Approved: E. Ostrovski |
| 05 | Panels updated | 31.03.22 | 01 | Original | 01.08.18 | File: BOX-30-2R_Rev.10.vsd | |