


שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה

קופסה פלסטית דגם BA4,
 יצרן K.B. עומד בתי"י 145-1

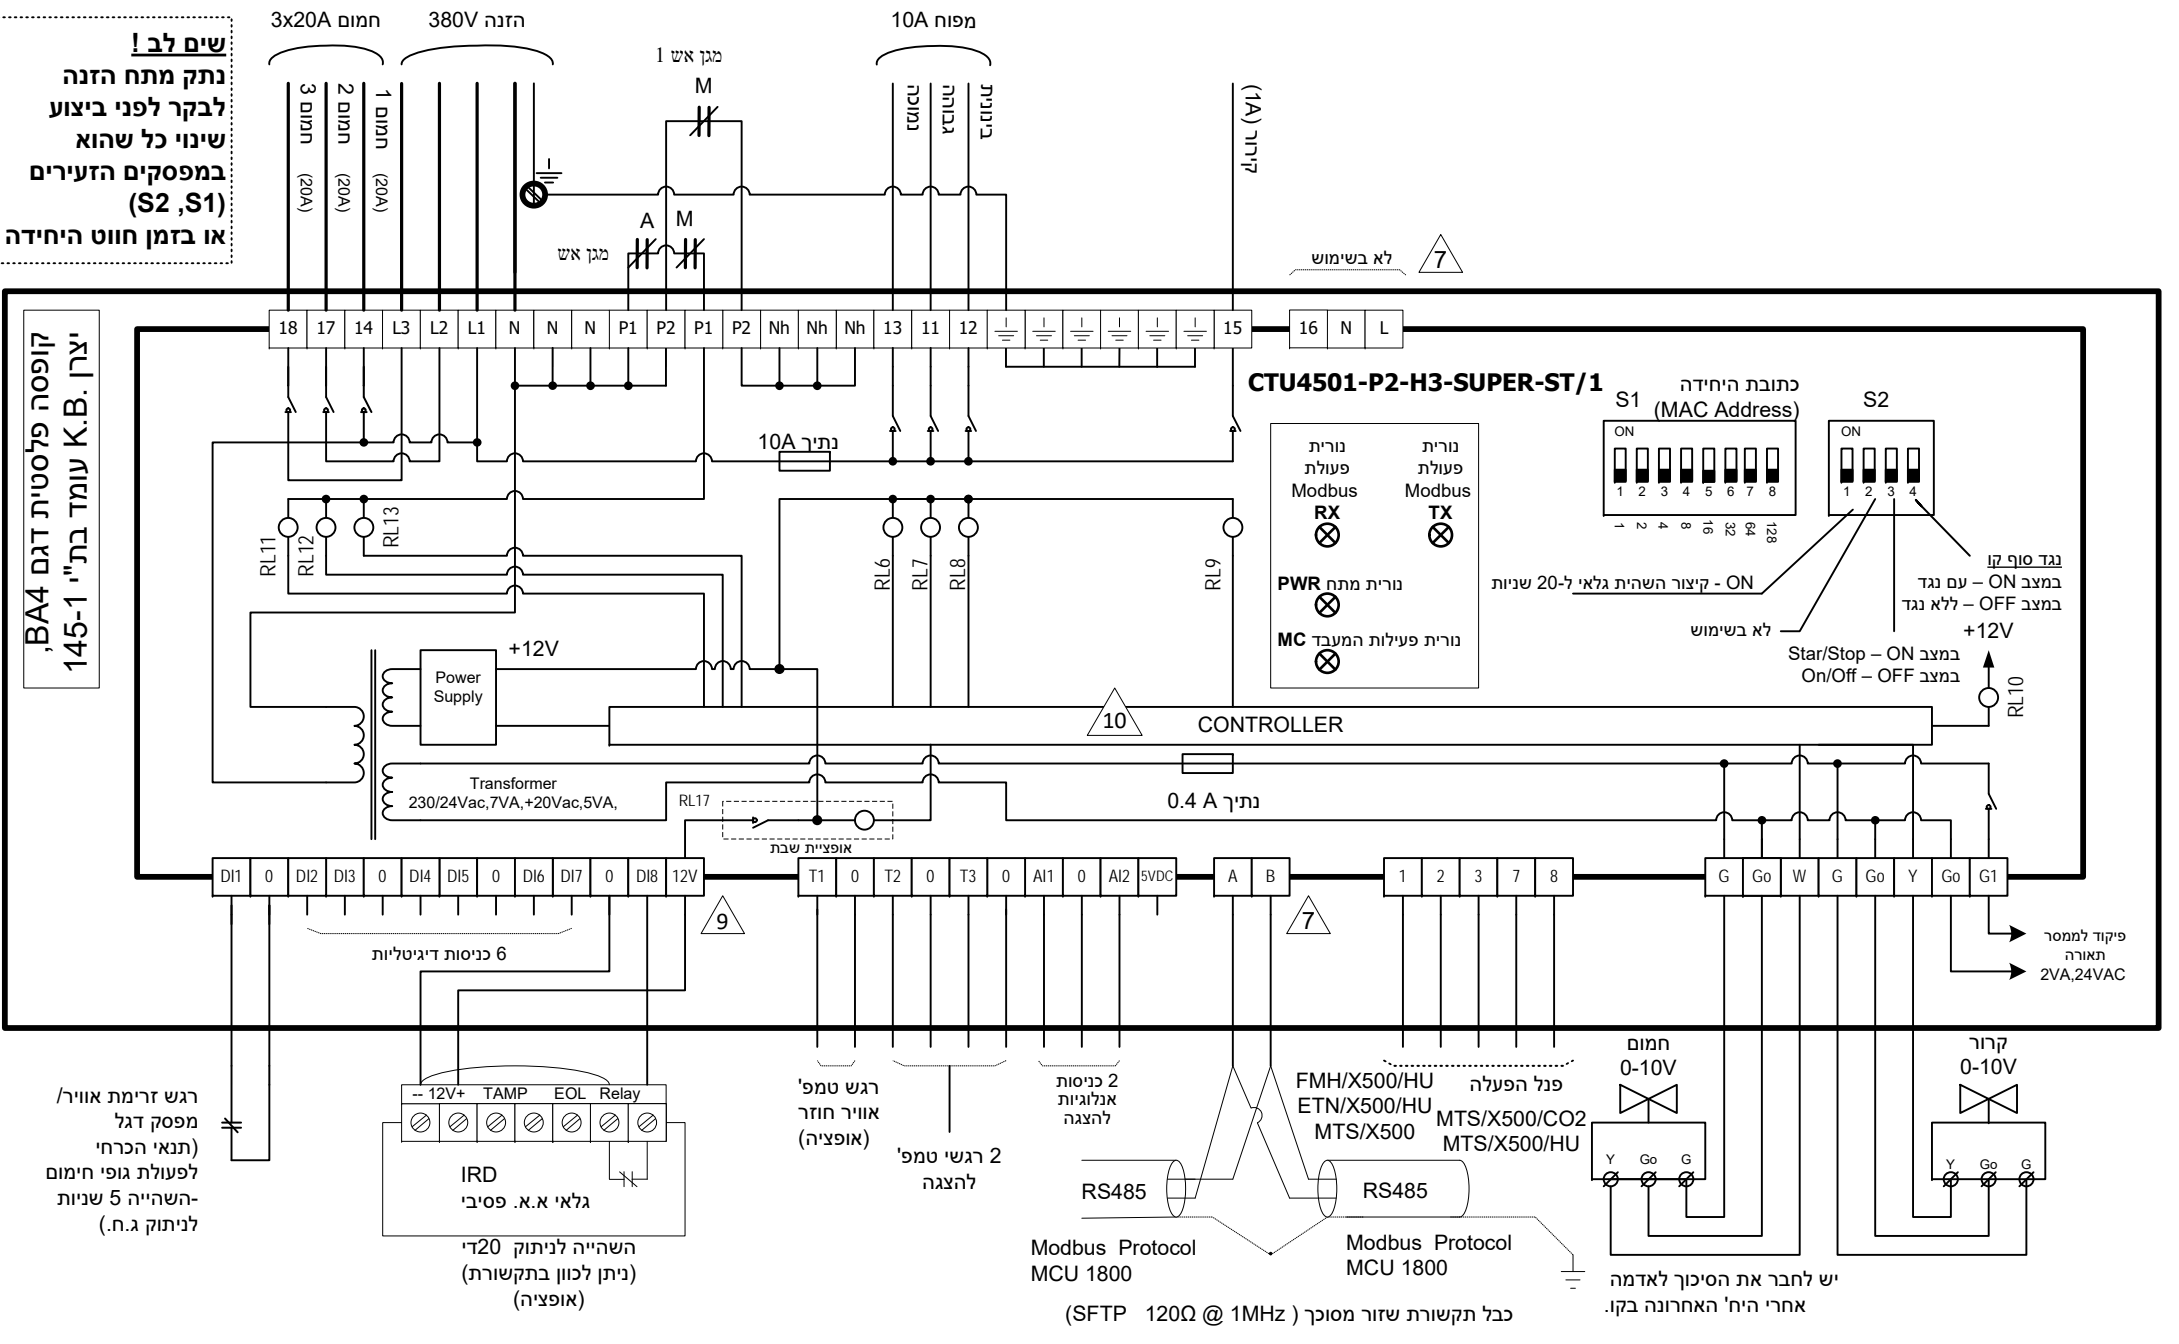

רגש זרימת אוויר/
 מפסק דגל
 (תנאי הכרחי
 לפעולת גופי חימום
 -השהייה 5 שניות
 לניתוק ג.ח.)

IRI
 גלאי א.א. פסיבי
 השהייה לניתוק 20די
 (ניתן לכוון בתקשורת)
 (אופציה)

פנל הפעלה
 FMH/X500/HU
 ETN/X500/HU
 MTS/X500
 MTS/X500/CO2
 MTS/X500/HU

קירור 0-10V

חמום 0-10V

יש לחבר את הסיכוך לאדמה
 אחרי היח' האחרונה בקו.

Modbus Protocol MCU 1800

Modbus Protocol MCU 1800

כבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω @ 1MHz)

meitav-tec Tel: 03-9626462 Fax: 03-9626620 e-mail: support@meitavtec.com	Title:		07	New PCB rev C	20.06.19			Print name: PS2602	Drawn: E.Ostrovski		
	BOX41 Date: 24.04.22		06	New S/F for FA	31.01.19	11	New S/W	24.04.22	Software name: 22184006	Checked: S.Borskyi	
			04 05	New S/W	30.07.18	03.09.18	10	New PIC18F46K22	17.03.22	Check sum: 9017	Approved: I.Volk
			02 03	New S/W	09.01.18	17.04.18	09	New PCB rev F	03.11.21		
			01	Original(with BT)	07.12.17	08	New S/W	09.11.20	File: BOX41_Rev.11.vsd		
		גירסה 11									