


שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה

EC Fan Value
 Min ÷ Max (Volt)

SW2.2	SW2.3	COOL	HEAT
OFF	OFF	2.5÷10	4.0÷10
OFF	ON	2.5÷8	4.0÷8
ON	OFF	2.5÷6	4.0÷6
ON	ON	2.5÷5	4.0÷5

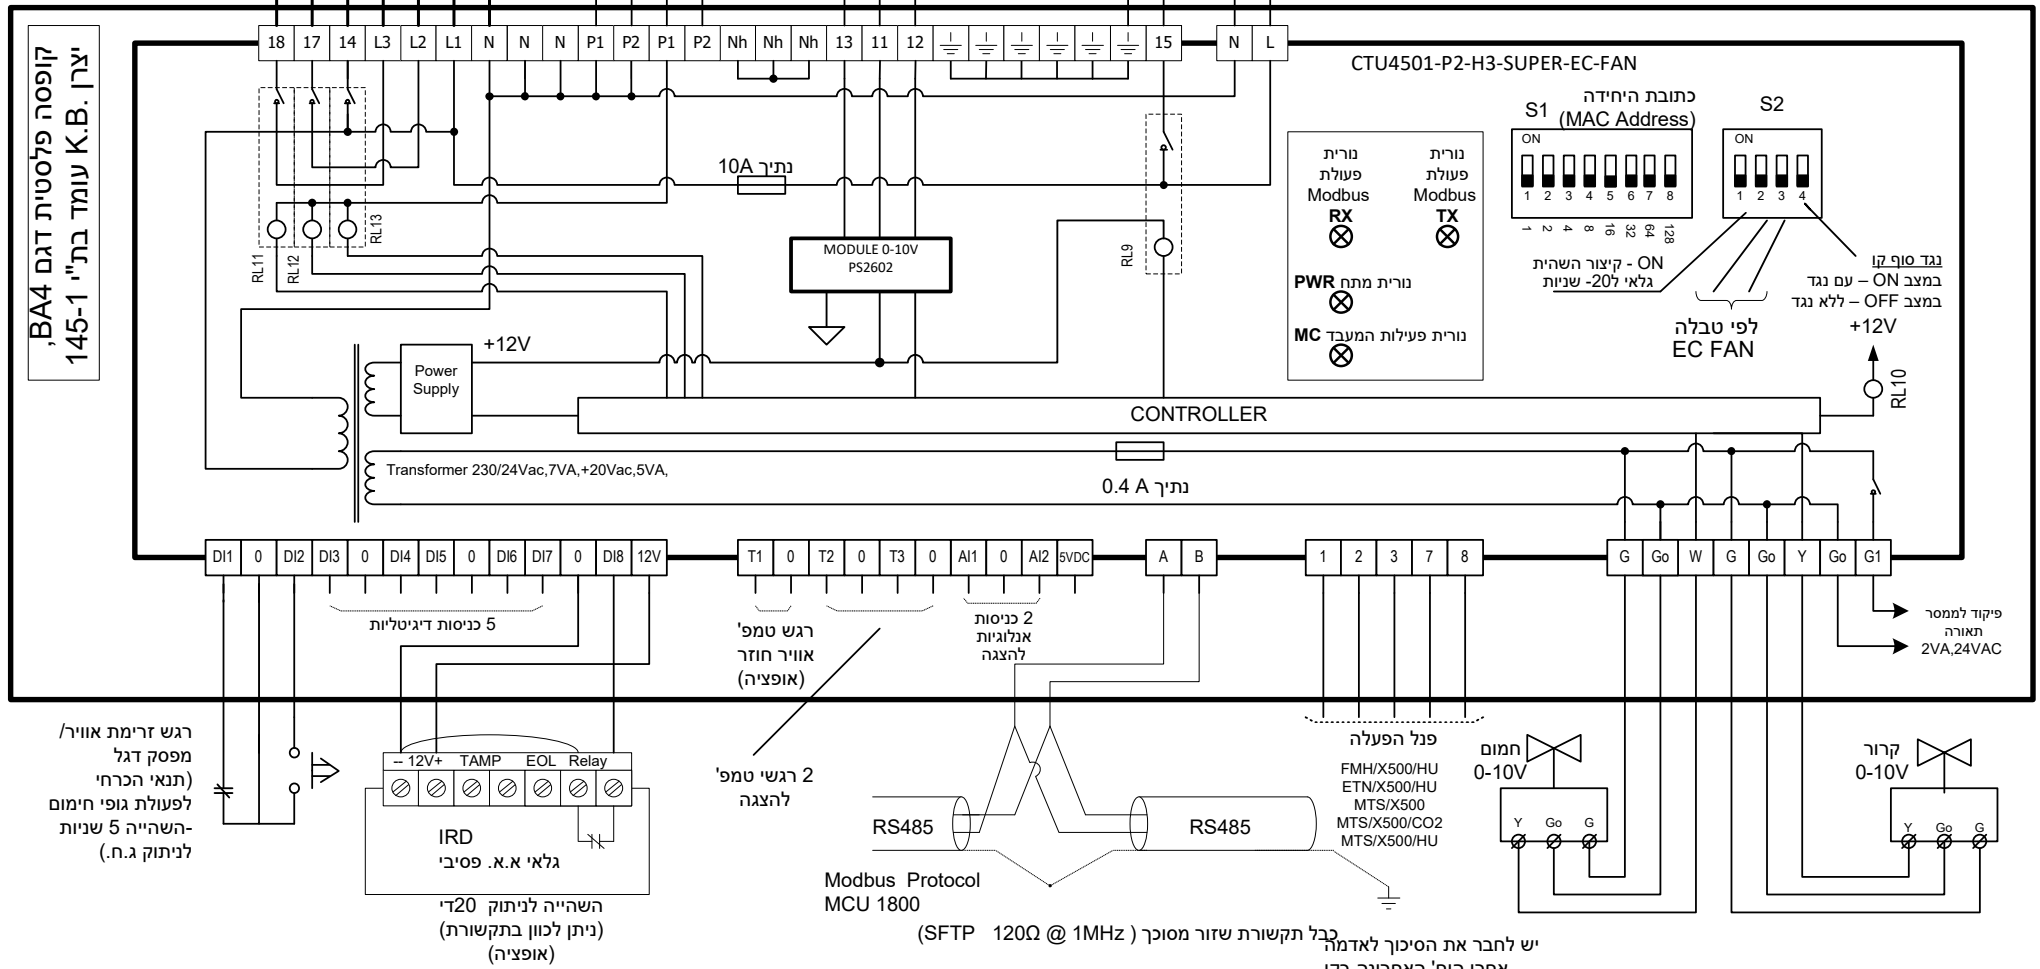

קופסה פלסטית דגם BA4,
 יצרן K.B. עומד בת"י 145-1

רגש זרימת אוויר/
 מפסק דגל
 (תנאי הכרחי
 לפעולת גופי חימום
 -השהייה 5 שניות
 לניתוק ג.ח.)

meitav-tec
 Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: **BOX 46**
(CTU4501-P2-H3-SUPER-EC-F
190984)
 Date: 26.07.23
 גירסה 02

02	New S/W	26.07.23
01	Original	20.12.22

Print name: PS2602
 Software name: 19187208
 Check sum : C6BF
 File: BOX46(CTU4501-P2-H3-SUPER-EC-FAN_190984)_Rev.2.vsd
 Drawn: E.Ostrovski
 Checked: S.Borski
 Approved: I. Volk

יש לחבר את הסיכור לאדמה.
 אחרי היח' האחרונה בקו.
 כבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω @ 1MHz)
 Modbus Protocol MCU 1800
 פנל הפעלה
 FMH/X500/HU
 ETN/X500/HU
 MTS/X500
 MTS/X500/CO2
 MTS/X500/HU
 חמום 0-10V
 קרוור 0-10V
 פיקוד לממסר תאורה 2VA,24VAC