


שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה




EC Fan Value
 Min ÷ Max (Volt)

SW2.2	SW2.3	COOL	HEAT
OFF	OFF	2.5÷10	4.0÷10
OFF	ON	2.5÷8	4.0÷8
ON	OFF	2.5÷6	4.0÷6
ON	ON	2.5÷5	4.0÷5

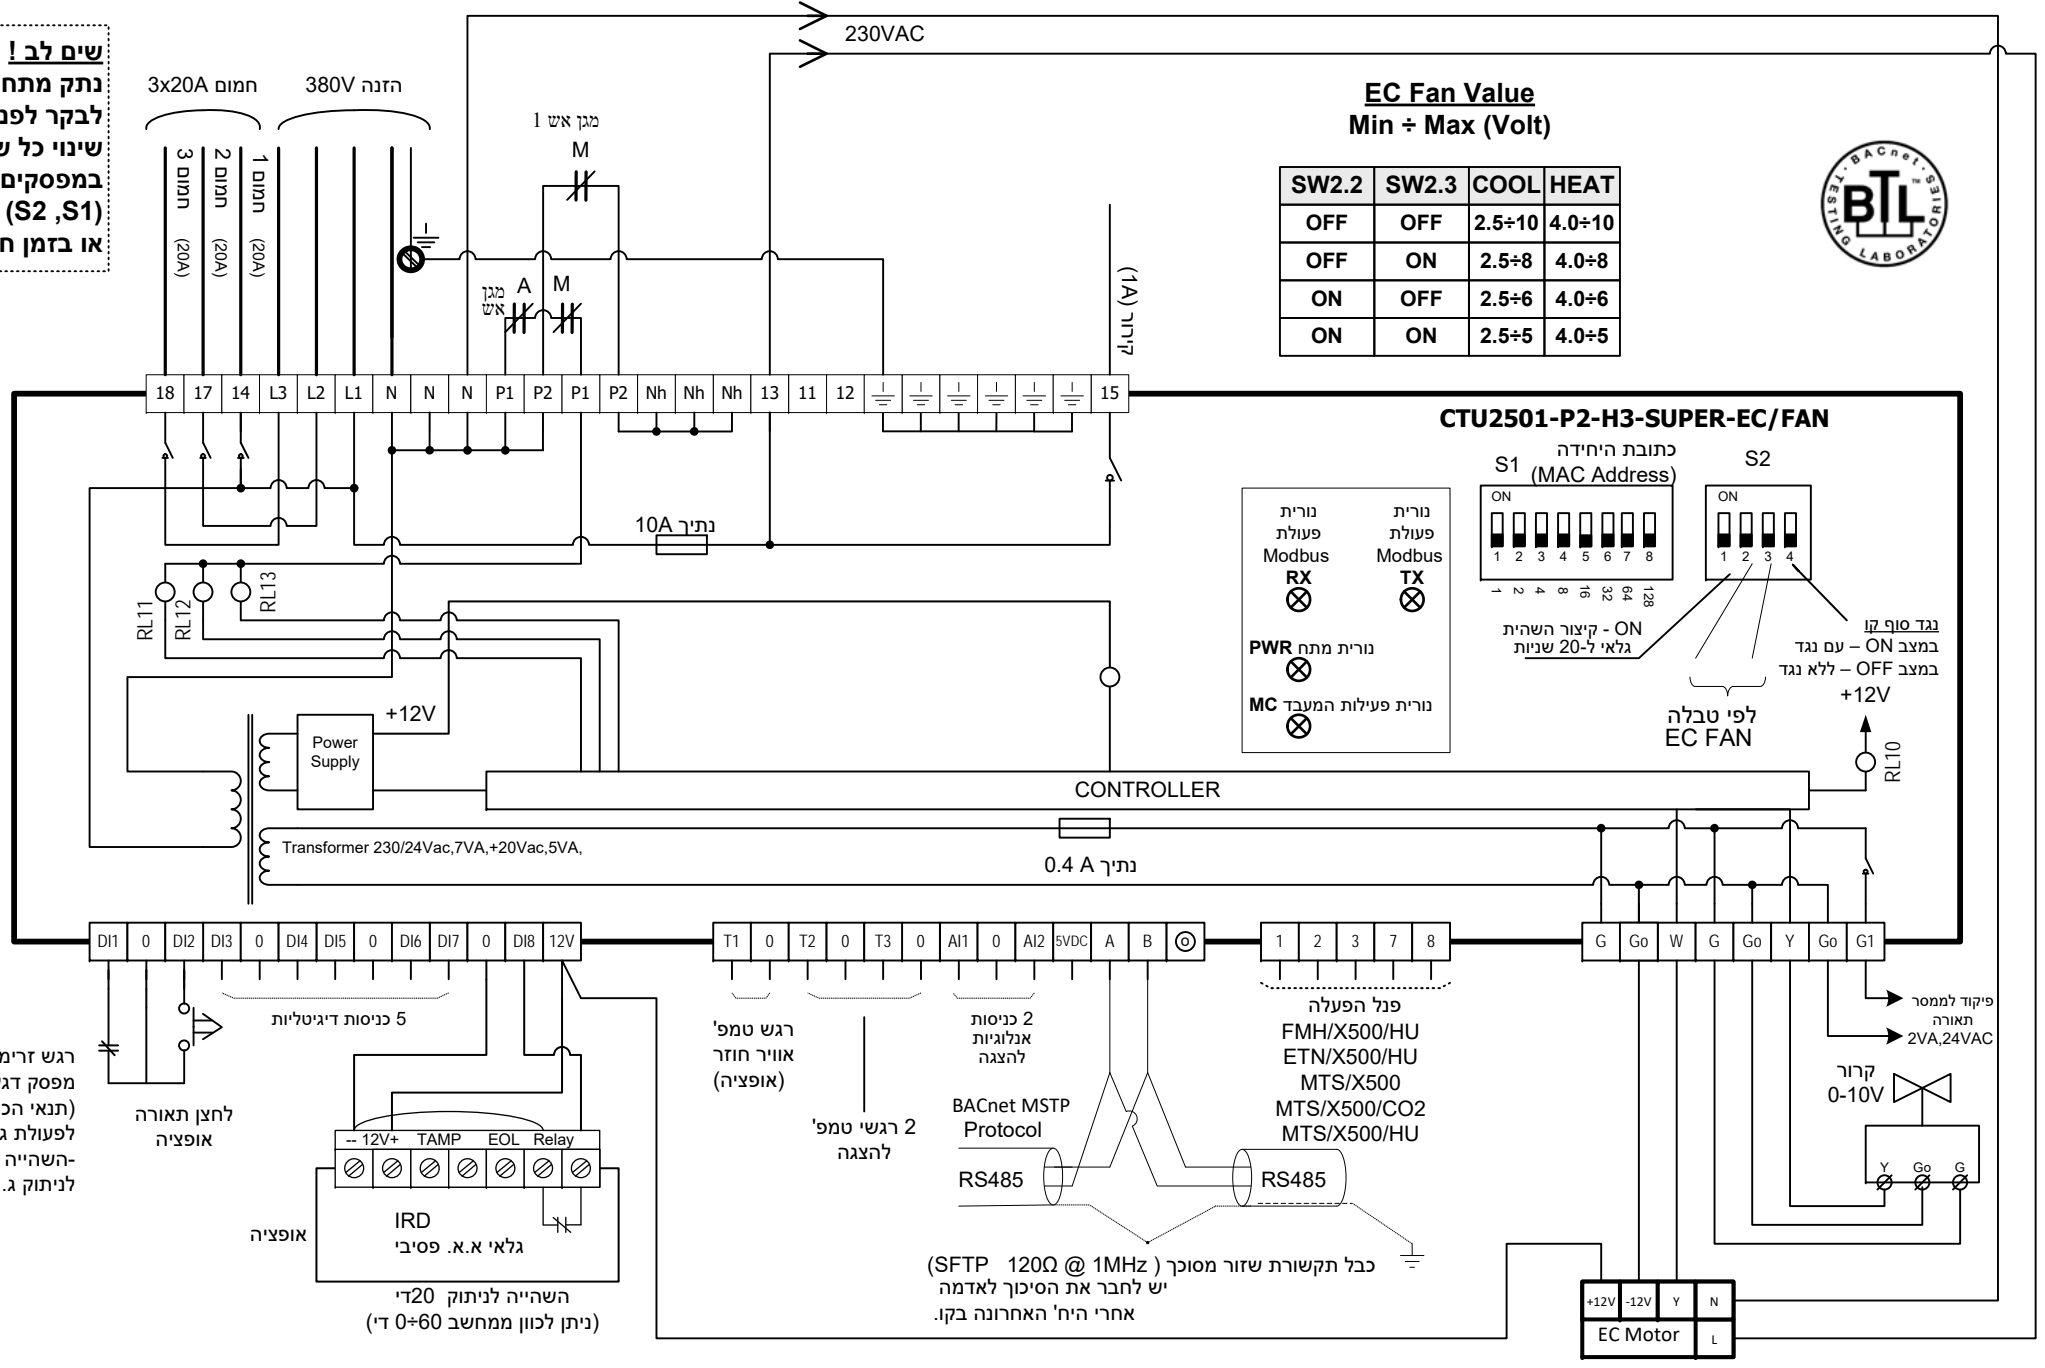

רגש זרימת אוויר/
 מפסק דגל
 (תנאי הכרחי
 לפעולת גופי חימום
 -השהייה 5 שניות
 לניתוק ג.ח.)

לחצן תאורה
 אופציה

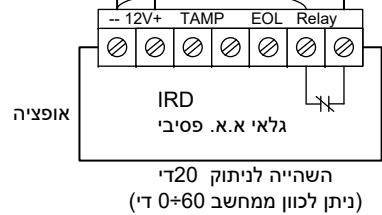

רגש טמפ'
 אוויר חוזר
 (אופציה)

2 רגשי טמפ'
 להצגה

2 כניסות
 אנלוגיות
 להצגה

BACnet MSTP
 Protocol

RS485

כבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω @ 1MHz)
 יש לחבר את הסיכור לאדמה
 אחרי היח' האחרונה בקו.

פיקוד לממסר
 תאורה
 2VA, 24VAC

קרוור
 0-10V

meitav-tec

Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:
**CTU2501/P2/H3/SUPER/EC-FAN/
 01**

Date: **13.01.20** גירסה **01**

01 Original(with BT)

13.01.20

Print name: PS2602 Rev.B

Software name: 20187401

Check sum: F199

File: CTU2501-P2-H3-SUPER-EC-FAN-01.vsd

Drawn: E.Ostrovski

Checked: A.Star

Approved: I.Volk