


שים לב!
 נתק מתח הזנה
 לבקר לפני ביצוע
 שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 (S2, S1)
 או בזמן חווט היחידה

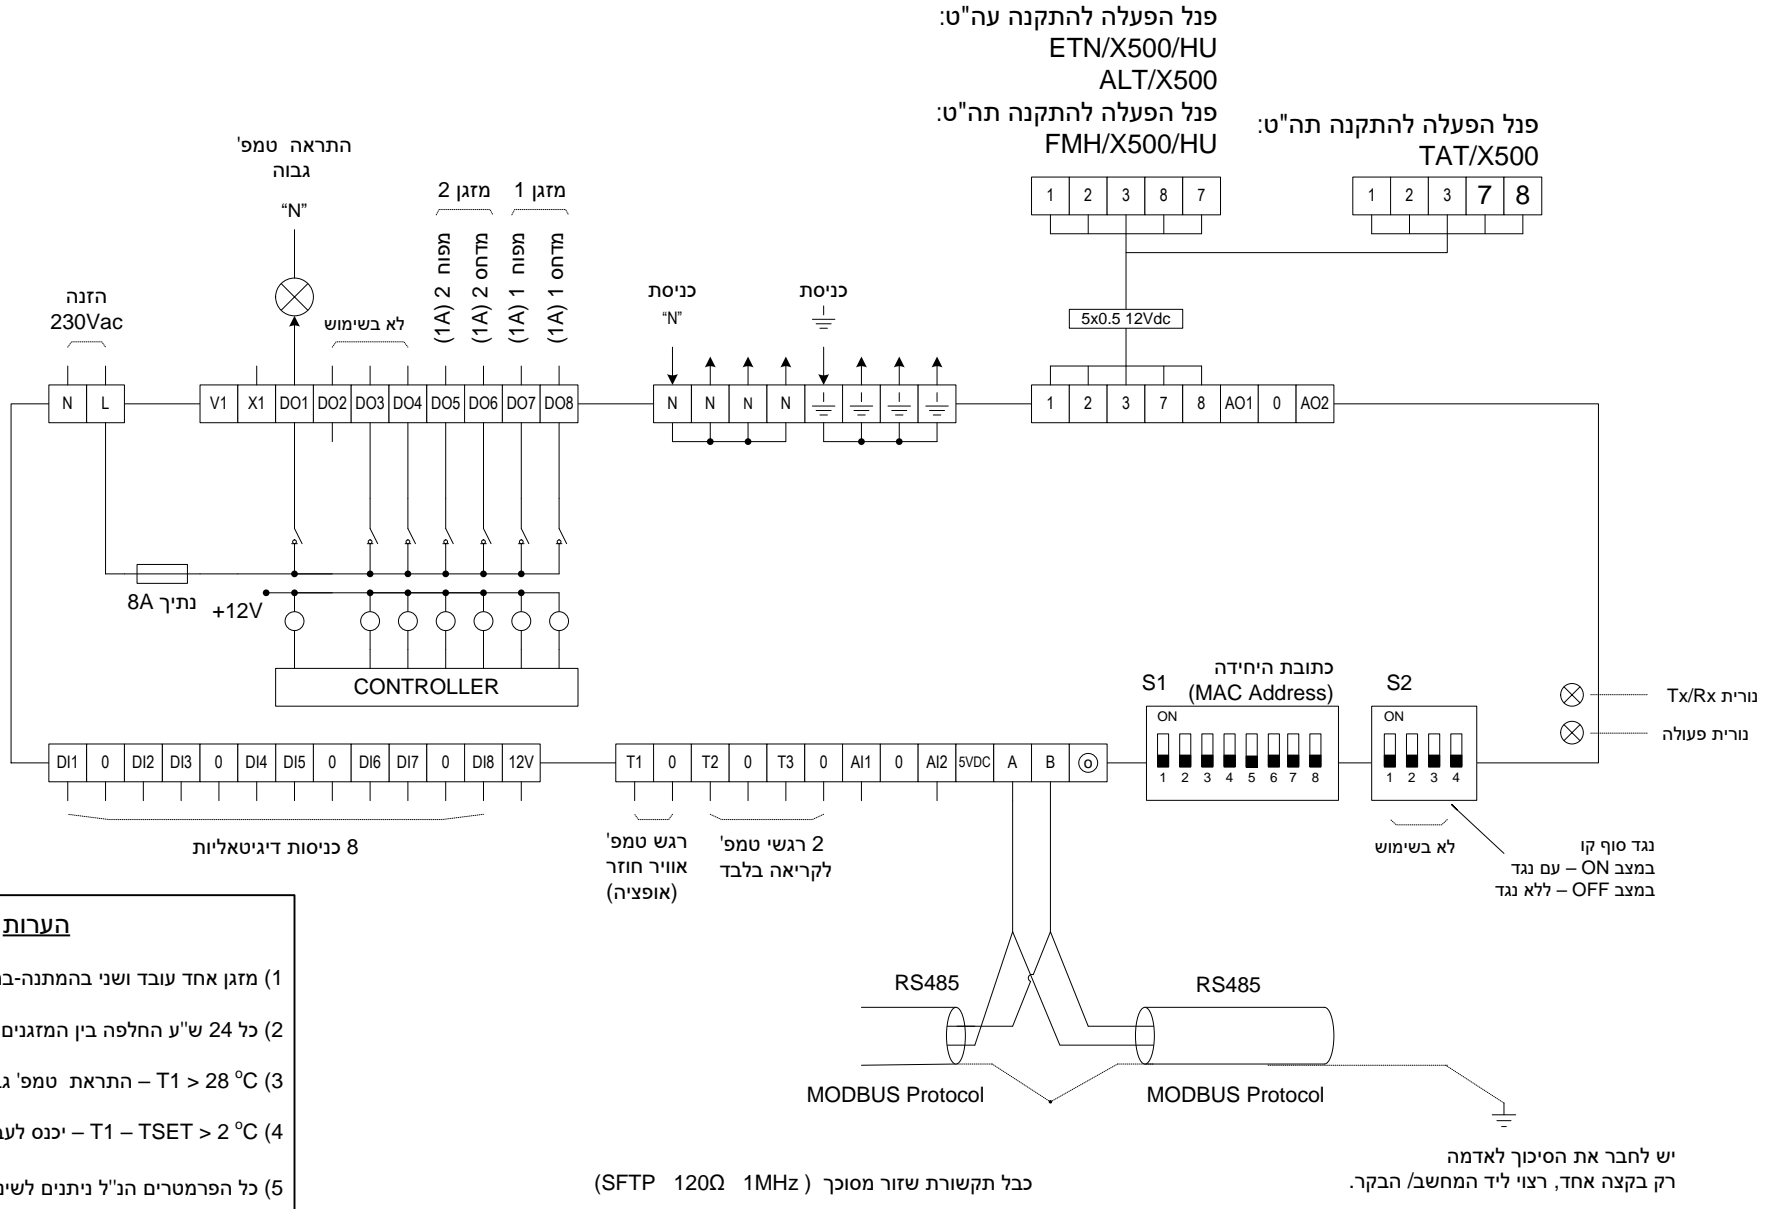

הערות

- מזגן אחד עובד ושני בהמתנה-במצב עבודה רגיל.
- כל 24 ש"ע החלפה בין המזגנים.
- $T_1 > 28^\circ\text{C}$ – התראת טמפ' גבוה.
- $T_1 - TSET > 2^\circ\text{C}$ – יכנס לעבודה המזגן שבהמתנה.
- כל הפרמטרים הנ"ל ניתנים לשינוי דרך הבקרה.

כבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω 1MHz)

יש לחבר את הסיכוך לאדמה
 רק בקצה אחד, רצוי ליד המחשב/ הבקר.

meitav-tec Tel: 03-9626462 Fax: 03-9626620 e-mail: support@meitavtec.com	Title: CTU4500/C2/1S		08 New S/W	10.07.24	09 New S/W	29.07.24	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
	Date: 29.07.24	09 גירסה	05 New S/W	19.09.21	06 New PIC K22	31.03.22	Software name: 24140408	Checked: S.Borskiy
		03 New S/W	08.10.15	04 Drawing update	12.06.17	Check sum: 0AE5	Approved: E. Ostrovski	
		01 Original with BT	08.10.13	02 Relay DO1 changed	01.04.15	File: CTU4500-C2-1S_Rev.9.vsd		