


**שים לב!**  
 נתק מתח הזנה לבקר לפני ביצוע שינוי כל שהוא במפסקים הזעירים (S2, S1) או בזמן חווט היחידה

**הערות UV:**

- מונה ש"ע למנורת UV – בתוכנה
- אופציה להפעלת UV מהבקרה גם כשהבקר ב-OFF

MTS-X500-UV (מסך מגע)

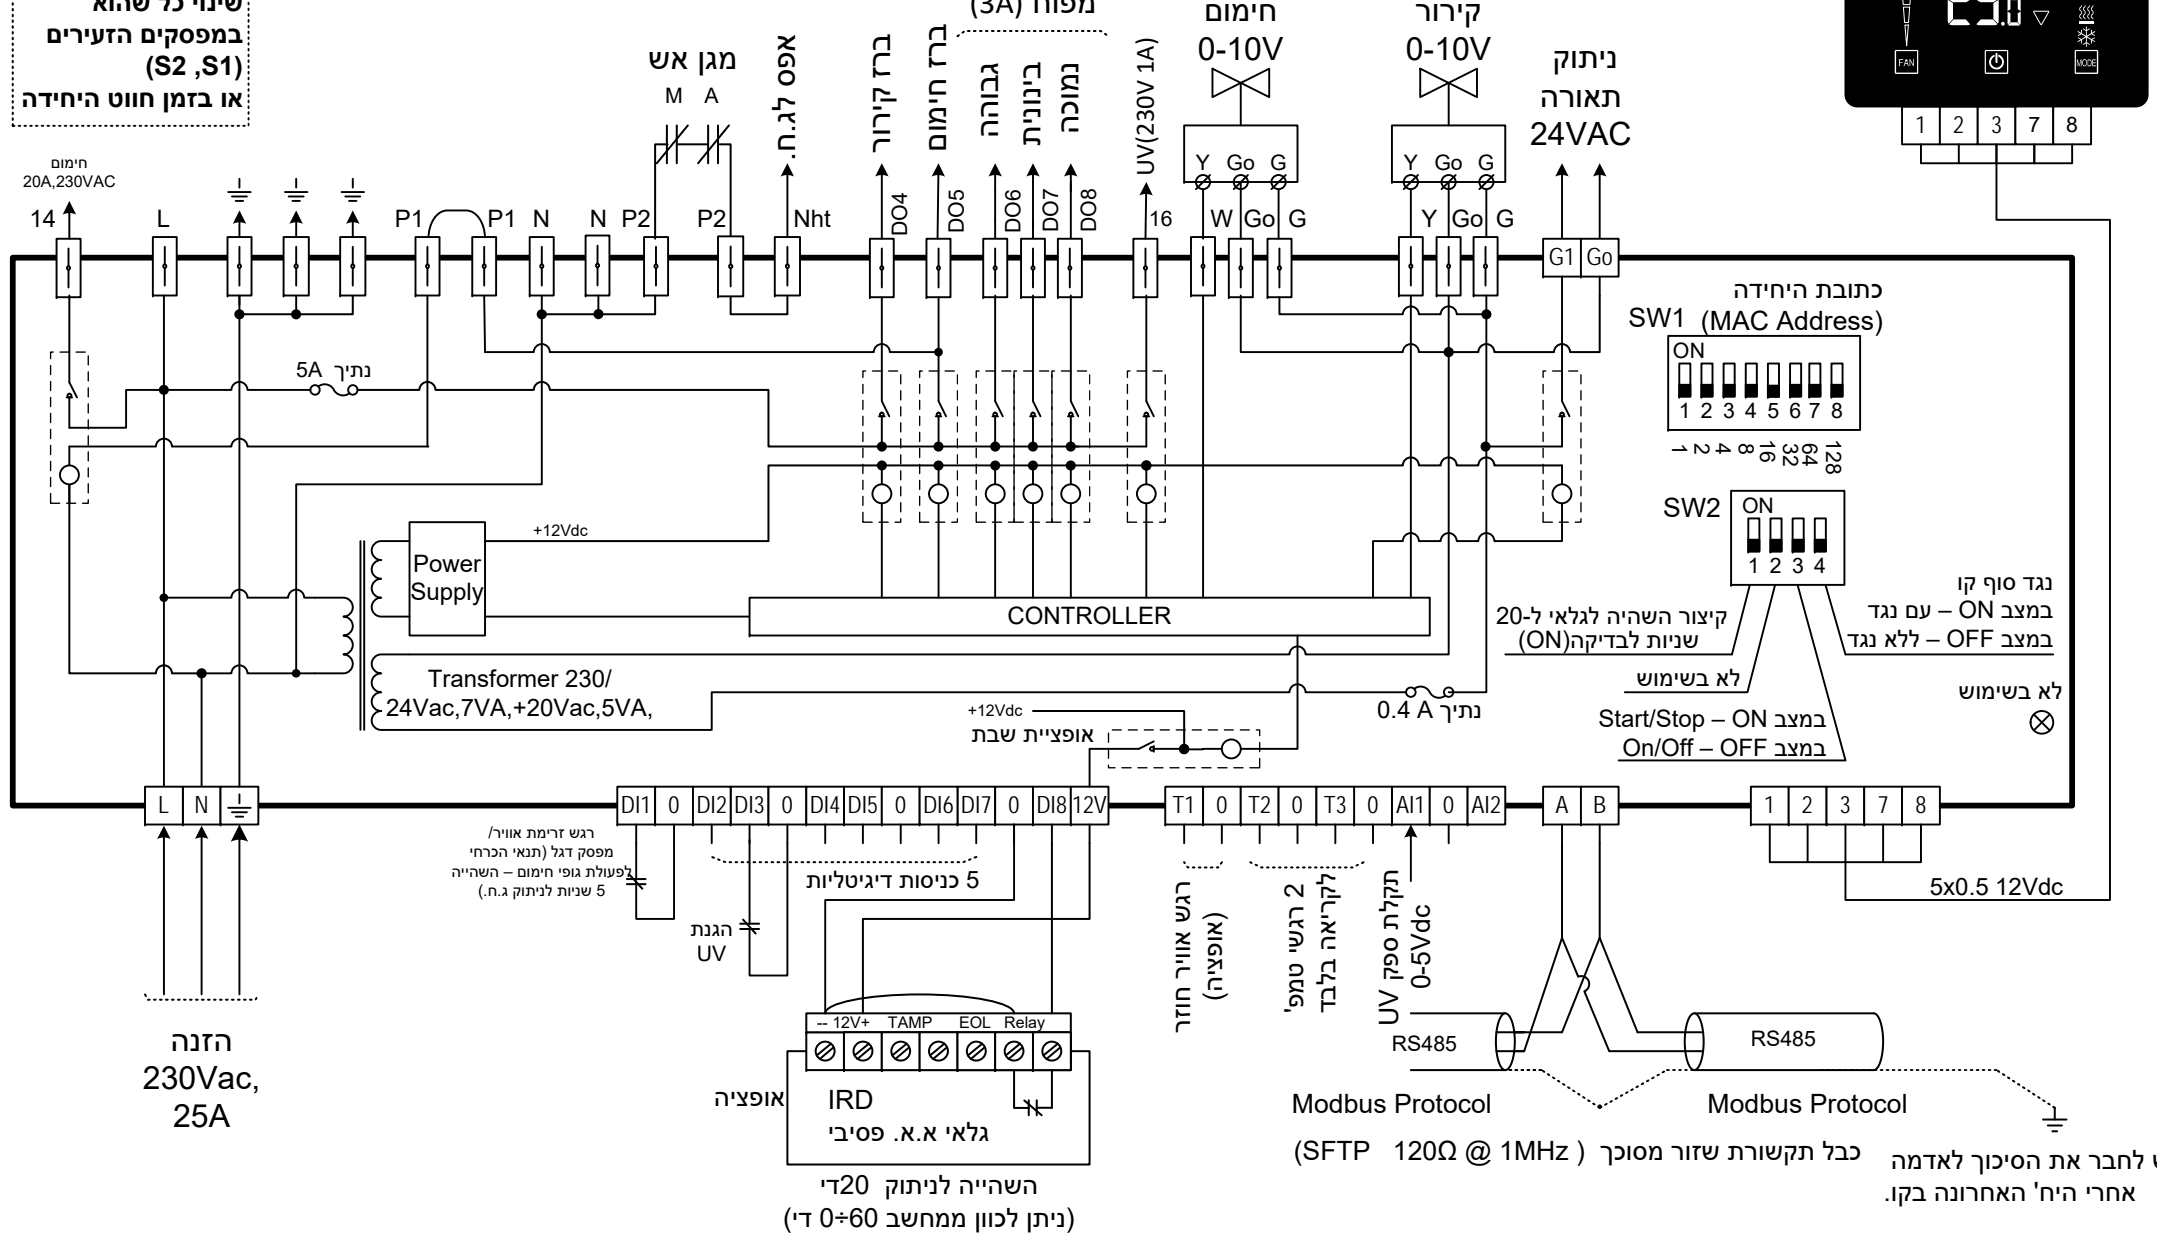

**meitav-tec**

Tel: 03-9626462  
 Fax: 03-9626620  
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:				Print name: PS2601		Drawn: E. Ostrovski	
<b>CTU4501/CP/HP/Super/UV</b>				Software name: 21193701		Checked: S.Borskiy	
Date: 28.11.21		גירסה 01		Check sum: 630D		Approved: I.Volk	
		01		Original(with BT)		File: CTU4501-CP-HP-SUPER-UV_Rev.1.vsd	