

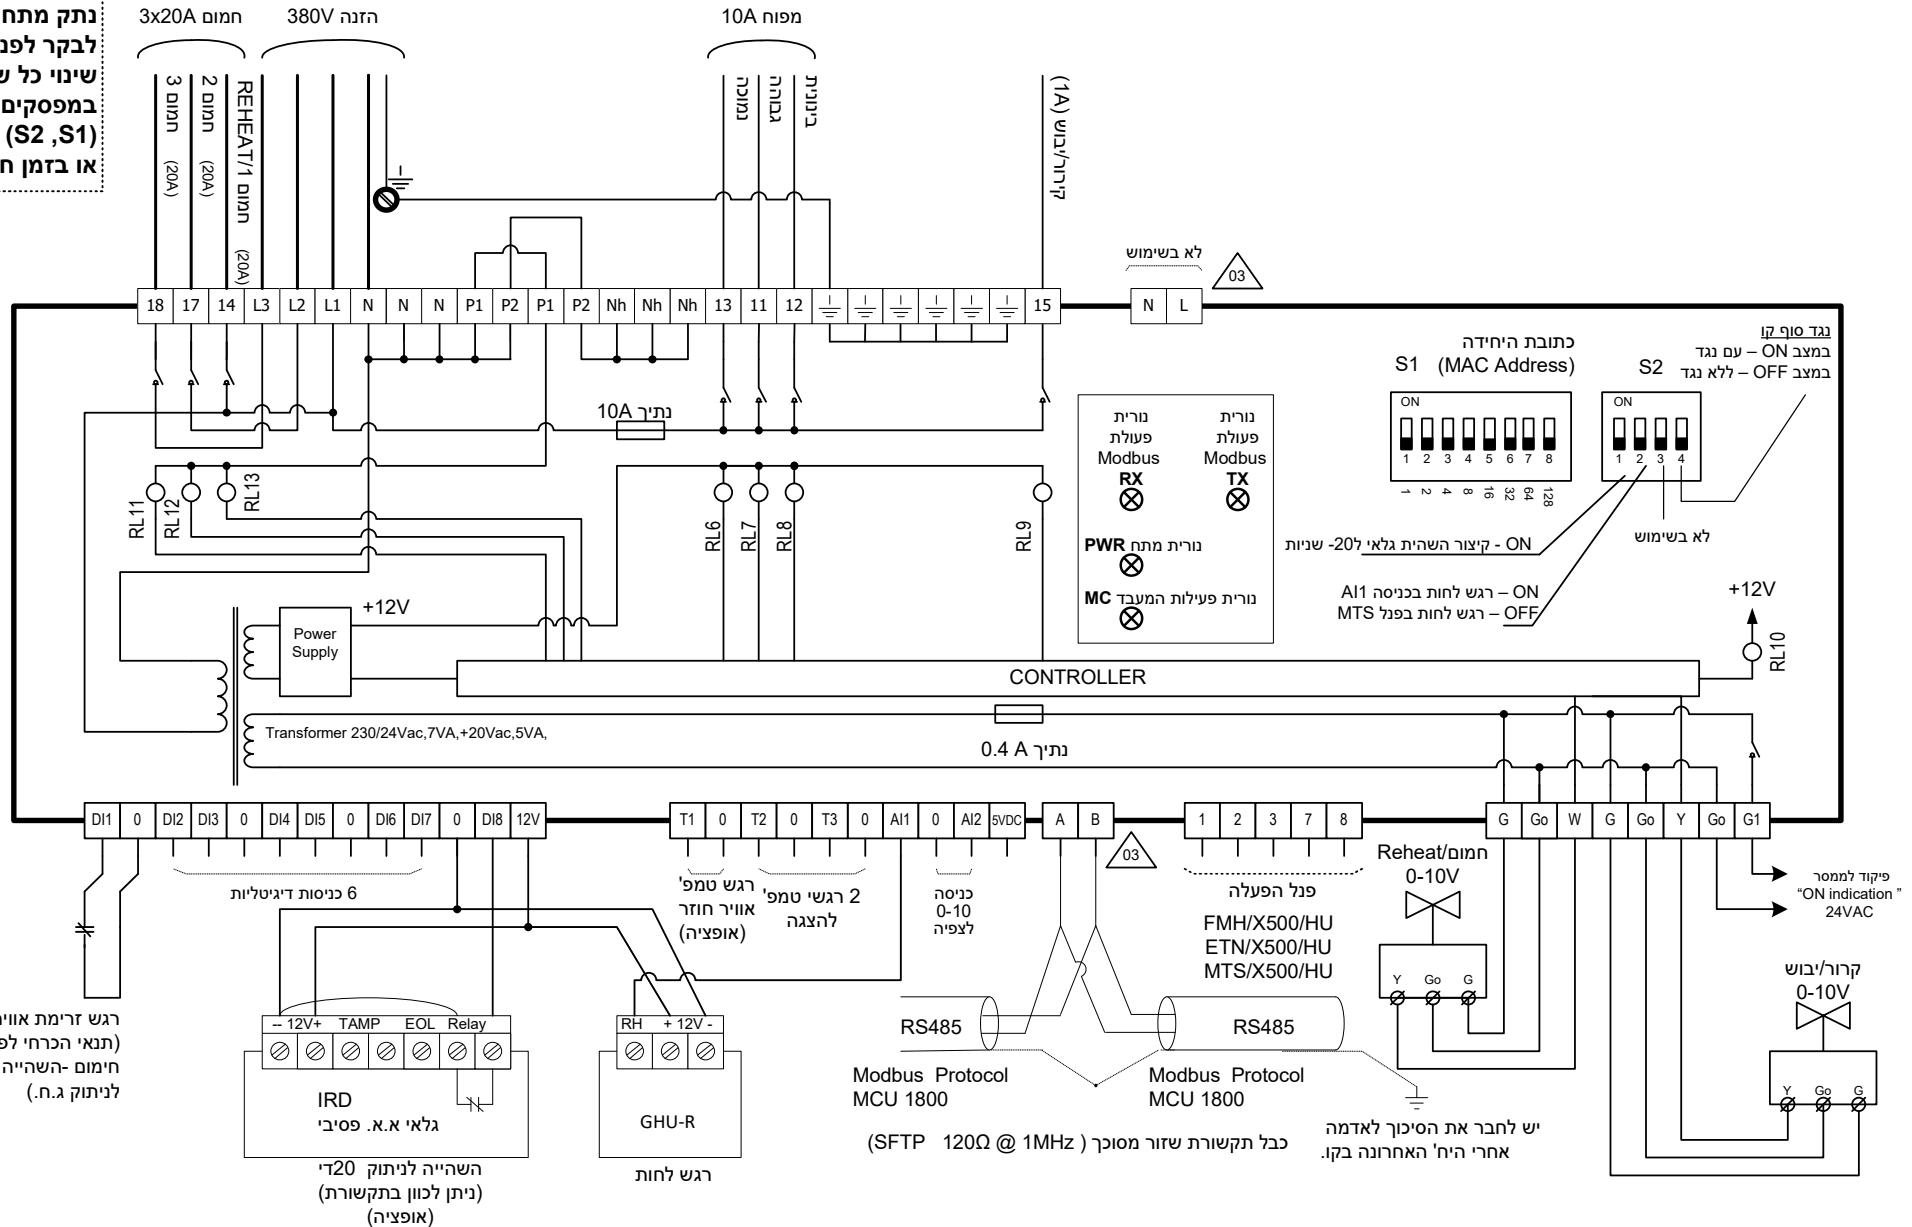


**שים לב!**  
 נתק מתח הזנה  
 לבקר לפני ביצוע  
 שינוי כל שהוא  
 במפסקים הזעירים  
 (S2, S1)  
 או בזמן חווט היחידה



רגש זרמת אוויר/מפסק דגל  
 (תנאי הכרחי לפעולת גופי  
 חימום-השהייה 5 שניות  
 לניתוק ג.ח.)



**meitav-tec**

Tel: 03-9626462  
 Fax: 03-9626620  
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:  
**CTU4501-P2-H3-SUPER-2/1**

Date: 11.05.22

גירסה 04

04  
03  
02  
01

New S/W  
 New PCB revision C  
 New S/W  
 Original(with BT)

11.05.22  
 20.06.19  
 01.05.19  
 05.08.18

Print name: PS2602  
 Software name: 19185302  
 Check sum :36FA  
 File: CTU4501-P2-H3-SUPER-2-1\_Rev.4.PDF

Drawn: M.Ruchansky  
 Checked: E.Ostrovski  
 Approved: I.Volk