



חיבור גלאי א.א. פסיבי
(מסופק ע"י אחרים)
הפסקת מיזוג אוויר כעבור
זמן השהיית גלאי.
מגע סגור – אין גילוי
מגע פתוח – יש גילוי

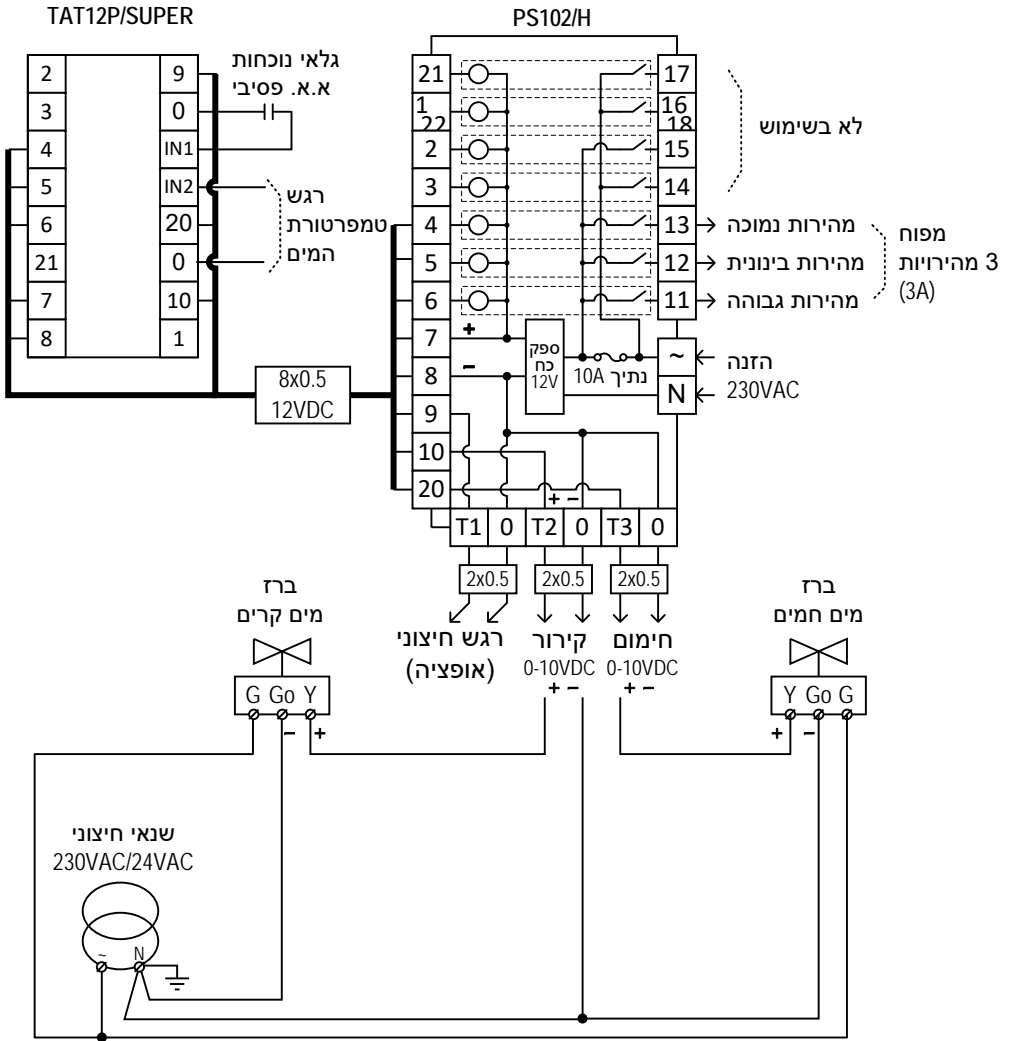

הגדרות תצורה באמצעות מתגים זעירים (DIP Switches)

חשוב! יש לנתק מתח ליח' לפני ביצוע שינוי במתגים הזעירים

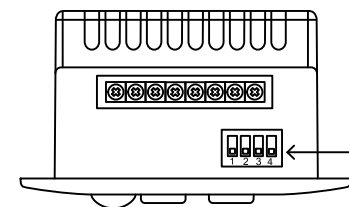

המתגים הזעירים ממוקמים
בציודו של הטרמוסטט

מצב ON

מצב OFF


מתג 1 – בחירת 2-pipe/4-pipe



מתג 2 – מהירויות ה FAN



מתג 3 – בחירת מצב פעולה

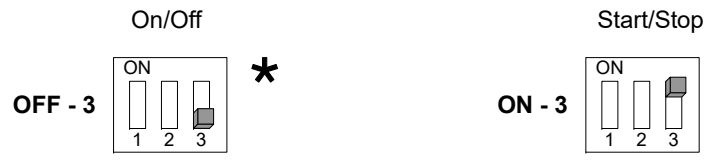

מתג 4 – בחירת רגש טמפרטורה



*** - ברירת מחדל**

meitav-tec Tel: +972-3-9626462 Fax: +972-3-9626620 e-mail: support@meitavtec.com	TAT12P/SUPER				Print name: FMH-NXP; OUT-CP	Drawn: E.Ostrovski
					Software name: 21195107	Checked: S.Borskyi
				Check sum: 51CA	Approved: I.Volk	
Date: 01.03.22	1	Original	01.03.22	File :TAT12P-SUPER(PS102)_Rev.2.vsd		